



PROTOKOL č.

6760/2010 / TU

Zákazník : Levínská Olešnice + Žďár u St.Paky VV

Číslo objednávky : 8.9.2004

Datum příjmu vz. : 6.4.2010

Čas příjmu : 14:30

Vzorek číslo : 6760/2010

Datum odběru : 6.4.2010

Čas odběru : 10:50

Místo odběru : Levínská Olešnice čp.151 - MŠ

kuchyň - dřez

Druh, typ vzorku : pitná voda - veřejný vodovod

Vzorkoval : Bušová Martina

Účel odběru : provozní kontrola

Analýza zahájena : 7.4.2010

Analýza ukončena : 7.4.2010

Vzorkování a odběry (postupy provedené na místě v terénu)				
Postup	Vyjádření k postupu	Proveden podle metody	P	Akr.
odběr vody	proveden	SOP VZ HK 001	7	A T

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele (základní chemický rozbor)								
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Limit-typ	MS	Nej.	Metoda	P	Akr.
zákal	0,24	ZF(n)	5 MH	0,05	±10%	SOP HK 044.01	1	A

Norma, limit podle : Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb. příloha 1

P - místo provedení zkoušky (pracoviště) : 1 - CHL, Jana Čemáho 361, 503 41 Hradec Králové, 1a - Nezvalova 928, 500 02 HK

2 - Štrossova 239, 530 03 Pardubice, 3 - Denisovo náměstí, 640, 547 01 Náchod, 4 - Čáslavská 1146, 537 01 Chrudim, 5 - Bolzánova 292, 506 15 Jičín

6 - Strojnická 1486, 516 01 Rychnov n/Kn., 7 - Úpická 100, Trutnov

Vysvětlivky a zkratky:

Uvedená rozšířená nejistota je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$. U normálního rozdělení odpovídá pokrytí 95 %.

Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků. Uvedené nejistoty jsou v souladu s EA-4/16. Stanovení provedena podle platných norem, metod a předpisů.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Vedoucí: vedoucí Centra hygienických laboratoří, osoba odpovědná za činnost zkušební laboratoře.

Osoba oprávněná k podpisu: pracovník zkušební laboratoře splňující kritéria daná Příručkou kvality a jmenovitě v ní uveden jako osoba oprávněná

Upozornění: vyhlášky, limity, porovnávací hodnoty a limity je mimo rozsah akreditace. Nejistoty měření uvádíme na požádání.

Zkratky pro akreditaci: A - akreditovaná metoda Zkratky pro hodnoty a jednotky: KTJ - kolonie tvořící jednotku Zkratky obecné: ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s.

N - neakreditovaná metoda

MS - mez stanovitelnosti

SOP - standardní operační postup

S - subdodávka

< - méně než MS nebo MD

Akred. - akreditace

SA - akreditovaná subdodávka

I - překročený limit

Nejist. - nejistota měření

T - zkouška v terénu

1 - zkouška provedená na pracovišti č.1


OA - Osvědčení o akreditaci

Zkratky pro typ limity: DH - doporučená hodnota NMH - nejvyšší mezní hodnota MH - mezní hodnota

Vedoucí CHL : Šrámek Ivo Ing.

Protokol vyhotovil : Bušová Martina

Dne : 7.4.2010

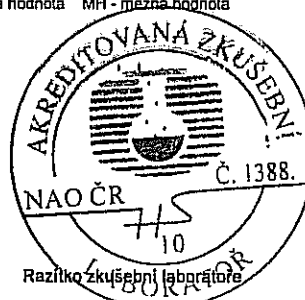

Ing. Miroslav Šmíd
ved. pracoviště č. 7 Trutnov

Razítko a podpis
(osoby oprávněné k podpisu)