



L 1350

INECO průmyslová ekologie s.r.o.

náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01

Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. č. 1350 akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Str.č./Celkem str. 1 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 30410/2024**EKOLSERVIS s.r.o.**Svobody 1921
50901 Nová Pakavzorek č.: 30410
charakter vzorku: pitná voda, veřejný vodovod
místo odběru: Levínská Olešnice č. p. 94 - OÚ, kuchyňka, dřezodběr dne: 12.03.2024 08:30
odebral: Markéta Klimentová odběr dle SOP/V-55/01
přijem vzorku: 12.03.2024 15:00
Datum zahájení analýz: 12.03.2024
Datum ukončení analýz: 27.03.2024**Výsledky:**

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit	Zk.	Nejistota stanovení	Metoda stanovení	P.
amonné ionty	mg/l	< 0,020	0,5	A	-	SOP/V-11/01a (ČSN ISO 7150-1)	P1
chlór volný	mg/l	< 0,05	0,3	A	-	SOP/V-15/01 (ČSN ISO 7393-2)	P1
dusičnany	mg/l	10	50	A	8 %	SOP/V-09/01 (ČSN ISO 7890-3)	P1
duřitany	mg/l	< 0,008	0,5	A	-	SOP/V-10/01 (ČSN EN 26777)	P1
konduktivita	mS/m	37,80	125	N	3 %	SOP/V-14/01 (ČSN EN 27 888)	P1
zákal	ZF(n)	0,10	5	N	30 %	SOP/V-34/02 (ČSN EN ISO 7072)	P1
pH (reakce vody)		7,80	6,5-9,5	A	1 %	SOP/V-01/01 (ČSN ISO 10 523)	P1
železo	mg/l	< 0,050	0,2	A	-	*SOP V 16a_1	P4
CHSK (Mn)	mg/l	< 0,30	3	A	-	*SOP V 5 (ČSN EN ISO 8467)	P4
barva	mg/l Pt	< 2	20	N	-	SOP/V-35/01 (ČSN 830520)	P1
teplota	°C	7,6	-	N	1 %	SOP/V-40/01 (ČSN 75 7342)	P1
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0	A	-	*SOP MB 13 (ČSN EN ISO 9308-2)	P4
počet kolonií při 22 °C	KTJ/ml	17	200	A	30 %	*SOP MB 11 (ČSN EN ISO 6222)	P4
počet kolonií při 36 °C	KTJ/ml	8	40	A	30 %	*SOP MB 11 (ČSN EN ISO 6222)	P4
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0	A	-	*SOP MB 13 (Colifert 18/QT)	P4
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	0	A	-	*SOP MB 3 (ČSN EN ISO 7899-2)	P4
celková alfa aktivita	Bq/l	0,163	-	A	20 %	*SPP AR01A (ČSN 757611)	P3
celková beta aktivita	Bq/l	0,103	-	A	20 %	*SPP AR02A (ČSN 757612)	P3
NDA c. alfa	Bq/l	0,049	-	A	-	*SPP AR01A (ČSN 757611)	P3
NDA c. beta	Bq/l	0,039	-	A	-	*SPP AR02A (ČSN 757612)	P3
NDA Rn 222	Bq/l	0,069	-	A	-	*SPP AR04A	P3
NVA c. alfa	Bq/l	0,021	-	A	-	*SPP AR01A (ČSN 757611)	P3
NVA c. beta	Bq/l	0,019	-	A	-	*SPP AR02A (ČSN 757612)	P3
NVA Rn 222	Bq/l	0,033	-	A	-	*SPP AR04A	P3
Rn 222(radon)	Bq/l	2,090	-	A	20 %	*SPP AR04A	P3
chut'		přijatelná	0	N	-	SOP/V-33/01	P1
pach		přijatelný	0	N	-	SOP/V-36/01	P1

Zkušební laboratoř INECO
náměstí Republiky 2996, PSČ 544 01
Tel./fax: 499 692 652 499 622 255

průmyslová ekologie s.r.o.

E-mail: laborator@ineco.cz
<http://www.ineco.cz>

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Trutnov, č. účtu: 3792937339/0800

Spis. značka zápisu v obchodním rejstříku C 21918 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, ISDS: qynbwv6



INECO průmyslová ekologie s.r.o.
náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01
Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. č. 1350 akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Str.č./Celkem str: 2 / 2

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 30410/2024 - pokračování

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota $U(k=2)$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě): Vyhláška MZd č. 252/2004 Sb. v platném znění

P1 - zkoušky byly provedeny na adrese náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

P3 - zkoušky byly provedeny v akreditované laboratoři č. 1264, na adrese Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové


P4 - zkoušky byly provedeny v akreditované laboratoři č. 1110, na adrese Za Škodovkou 305, Hradec Králové

Poznámky: 1. Znak A znamená zkouška v rozsahu akreditace, N zkouška mimo rozsah akreditace, znak < znamená méně než, znak > znamená více než.
2. Znak * u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Protokol vypracoval: Jana Nosková

Datum vydání protokolu: 05.04.2024

Protokol schválil: Ing. Martin Šil - vedoucí zkušební laboratoře

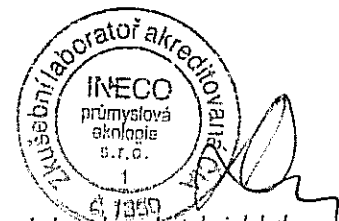

Prohlášení laboratoře:

Výsledky rozboru se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem byl analyzován tak, jak byl přijat. Laboratoř nenesе odpovědnost za informace a data dodaná zákazníkem. V případě příjmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za což laboratoř nenesе odpovědnost. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

- Konec protokolu -